


SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelz

Kezelési útmutató felhasználók részére LED billentyű zettel

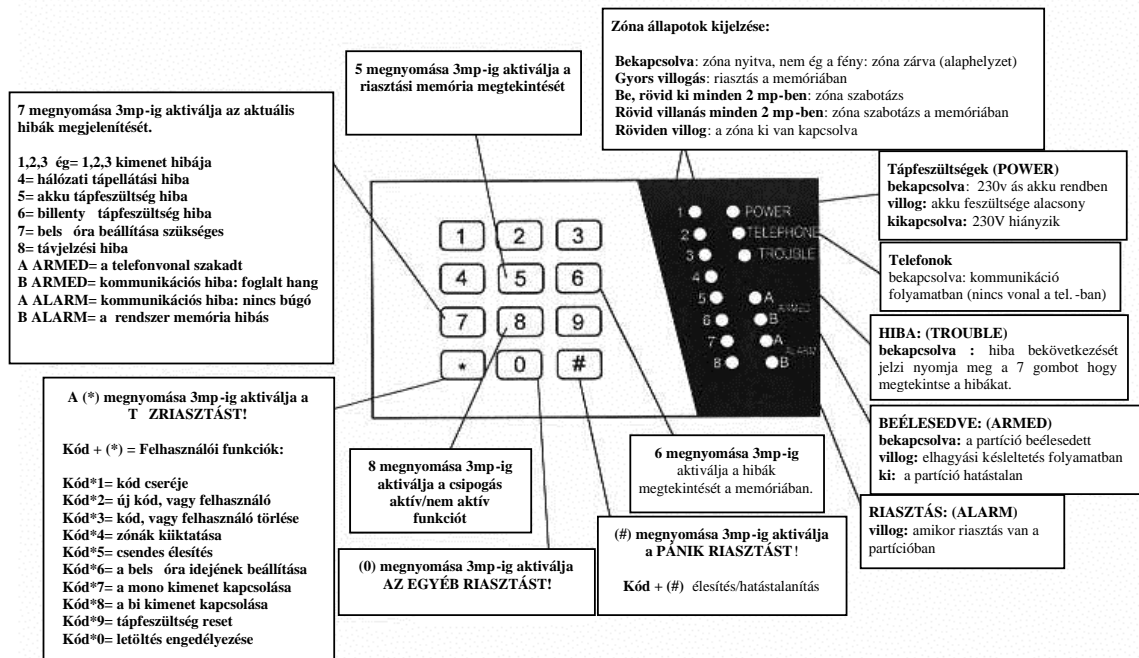

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszer szótár segíti.

A CA-6 plus vezérlő panelje LED kijelzés billentyűzettel szerelten

A CA 6plus vezérlő-panel modern, mikroprocesszor-alapú jelfeldolgozó központ, amelyet betöréssel, lopással és támadással jelző rendszerekhez fejlesztettek ki. A CA 6plus panel ellenőrzi a behatolásjelző rendszert, és alkotó elemei állapotát, a rendszer-érzékelőitől érkező, a védett területre történt behatolással kapcsolatos jelzésekre intézkedik, jelez a kezelőknél, jelzőeszközökön, távfelügyeleten, hangbemondó rendszerén, személyhívókon informálhat az eseményekről.

A CA 6 alapvető funkciói:

- a betöréssel, lopással, pánikkal és távfelügyelettel kapcsolatos riasztások kiadása,
- információt ad a riasztásokról telefonokra hang üzenetekkel, vagy információt továbbíthat több személyhívó rendszer felé,
- lehetőség van a rendszer telefonvonalba kötése esetén a beérkező telefonhívás megválaszolására, hogy informálja a felhasználót a rendszer állapotáról (volt-e riasztás a beélesítés óta),
- Távfelügyeletbe kötve képes adatátvitelre a telefonos megfigyelő állomásokkal (részletes információ valós idejű átvitele, a védett területen történt speciális eseményekről digitális formában).

A CA 6 jellemzői:

- a központi egység vezérlése a billentyűzettel,
- valós időben történő állapotjelzés a maximálisan 8 zónáig,
- Eseménytároló és hiba-napló (maximálisan 255 előfordulásra),
- minden kódhoz 2 önálló logikai részterületként (partíciók),
- a rendszer maximálisan 13 felhasználó által üzemeltethető, független felhasználói kódokkal a felhasználói kódok rendelkezhetnek különböző jogosultsági szinttel, használatuk bármely esetben, az eseménynaplóban rögzítésre kerül,
- záruk, megvilágító rendszerek és más eszközök távvezérelhetők a panel billentyűzettel,
- a PÁNIK (támadásjelzés), FIRE (tűz) és a HELP (segélykérés) a billentyűzettel aktiválható,
- számos élesítési lehetőség (automatikus zónakiiktatással, vagy nélküle),
- a belső órával vezérelve automatikus élesítésre illetve a rendszer be- és kikapcsolására is lehetőségünk van,
- a rendszer alapvető elemeinek folyamatos automatikus állapotellenőrzése.

Élesített üzemmódok

A riasztó rendszer élesítéséhez a CA 6 plus vezérlő-panel különböző élesítési lehetőségeket tesz lehetővé:

Teljes élesítés

Az az üzemmód, amelyben az érzékelők, jelzőeszközök, amelyek a panelhez vannak csatlakoztatva a védett tér (zónák), illetve az érzékelők, jelzőeszközök működési feltételeinek megsértését (szabotázs, táphiba) a panel kijelzi az összes rendelkezésre álló eszközzel (szirénaindítás, jelentés a telefonos-megfigyelő állomások felé, telefonos hangüzenetek).
(Általában az egyedül hagyott objektum védelmi esete)

Csendes élesítés

Olyan élesített üzemmód, amelyben a riasztásokat csak a panel billentyűzete jelzi ki. Az üzembe helyeződött el, hogy mely érzékelők kiiktatódnak ki automatikusan, amikor ebbe az üzemmódba belépünk; szintén megválaszthatja a jelzőeszközt, amelyet abban az üzemmódban használunk fel.

Részben élesített üzemmód

A telepítő határozhatja meg azokat az érzékelőket a rendszerben, amelyeket kizár az éles állapotból a rendszer beélesítésekor. A felhasználó egy megfelelő kóddal a bevitelével (speciális felhasználói kóddal, 7-es engedélyezési szint) a rendszert teljesen, vagy annak egy kiválasztott részét beélesítheti.

Bent tartózkodásos élesítési üzemmód

Ebben az üzemmódban a panel automatikusan kiiktatja a telepítő által kiiktathatónak kijelölt zónákat, abban az esetben, ha bekapcsoláskor az elhagyási késleltetés alatt a felhasználó nem sért bejárat/kijárat típusú zónát. (pl.: nem nyitja ki a fő bejárati ajtót, ekkor a rendszer „éjszakai” módban élesedik, ha kimegy, teljes élesedésre vált)

Üzemeltetési utasítások

A riasztó rendszer üzemeltetése alapvetően a rendszer beélesítéséből, a hatástalanításból, riasztás törléséből, és billentyűzet által adott információk feldolgozásából áll. A billentyűzet megjeleníti az információt a riasztó rendszer állapotáról a rendelkezésre álló 15 LED és akusztikus jelzések segítségével.

LED funkciók:

- **POWER** : (tápfeszültségek (zöld))
bekapcsolva= 230V~ rendben
kikapcsolva= nincs 230V~
villog= akku feszültség alacsony
- **PHONE**: (telefon (vörös)) a LED jelez, amikor kommunikáció van folyamatban,
- **A ALARM ; B ALARM** - (riasztás) a LED jelez – riasztás az adott partícióban,
- **A ARMED ; B ARMED** - (beélesedve) a zóna állapotát jelzi: a dióda villog (mialatt az ALARM fény kikapcsolt állapotban van) jelzi az kilépési késleltetés múltását; a LED folyamatos fényvel jelzi a beélesített üzemmódot,
- **TROUBLE** - (Hiba (sárga)) a LED villog, amikor a vezérlő panel műszaki problémákat érzékel vagy a távjelzési, hangbemondási rendszer működési problémáját észlelte,
- **1 + 8** - Az adott partíció (részterület, vagy alrendszer) állapota kerül bemutatásra:
- a LED kikapcsolva - a zóna szabad (nem sértették meg),

- a LED bekapcsolva - a zónát megsértették,
- a LED bekapcsolva két másodpercenként, kilépési késleltetés alatt
- a LED gyorsan villog - a zóna riasztást ad,
- a LED felvillan minden két másodpercben - a szabotázs védelem riasztást jelez,
- a LED lassan villog - a zóna megkerült állapotban van.

A billentyűzeten akusztikusan kerülnek kijelzésre az alábbi események:

A műveletek végrehajtását visszaigazoló hangjelzések:

- **három rövid** - a rendszer beélesítése/hatástalanítás visszaigazolása,
- **kettő hosszú** - rossz felhasználói kód, programozási a funkció törlése, vagy nem megfelelő adatot kapott a funkcióhoz,
- **három hosszú** - kísérlet a rendszer beélesítésére nyitott zóna mellett, amely prioritásúnak van kijelölve a telepítő által.
- **négy rövid és egy hosszú** - a felhasználói funkció befejezése helyesen.

Rendszer események visszaigazoló hangjelzése:

- **folyamatos jel** – riasztás van folyamatban,
- **szaggatott jel** – t jelzés van folyamatban,
- **egy rövid jel minden 3 másodpercben** – belépési késleltetés lefelé számlálása,
- **egy hosszú jel minden 3 másodpercben** - a kilépési késleltetés lefelé számlálása,
- **kettő rövid jel minden 3 másodpercben** - hiba történt,
- **öt rövid** - CHIME zóna jelez,
- **öt hosszú** - nappal/éjszaka típusú zóna jelez.

Azt, hogy mely események kerülnek kijelzésre akusztikusan, és melyik billentyűzeten, azt a telepítő határozza meg a rendszer programozásakor.

Felhasználói kódok

A rendszer-felhasználóinak a mindennapi használathoz felhasználói kódokat jelöltek ki gyárilag előre programozva ki. (üzembe helyezés után MEG KELL VÁLTOZTATNI biztonsági okból) A vezérlő panelt egy gyárilag beállított kóddal (mester felhasználói kód) szállítják:

1234 az A és B partíció részére,

További 12 felhasználói kód programozására van lehetőség az A, a B, vagy mindkét partícióban. A kód 4...6 számjegy közötti hosszúságú lehet.

Ha új felhasználói kódot programozunk be, akkor a mester kóddal rendelkező személy kijelöli azt a jogosultsági szintet, amely meghatározza az új felhasználó részére, hogy mely funkciók állnak rendelkezésre és melyek nem.

Beélesítés

[Felhasználói kód] [#]

A beélesítés csak akkor lehetséges, amikor a partíció nem jelez riasztást, és még nincs élesítve: az ALARM és az ARMED diódák kikapcsolt állapotban vannak.

Annak érdekében, hogy élesítsük a rendszert, a helyes felhasználói kódot be kell vinni, és meg kell értenünk a [#] nyomógomb megnyomásával. Ha a felhasználó -miközben begépeli a kódot- hibát követ el, akkor a [*] nyomógombot kell megnyomni, és a kódot újból be kell vinni. A felhasználói kódot nagyon gondosan kell beadni. Amennyiben sorozatosan három alkalommal rossz felhasználói kódot adunk meg, akkor a riasztás aktiválódhat (telepítő által programozható), amely a panel eseménynaplójában rögzítésre kerül, mint "3 rossz kód bevitele riasztás", és jelentésre kerülhet a távfelügyeleti állomáson.

Amennyiben a kódot jól vittük be, és a beélesztés lehetséges, **a panel meger síti a bevitelt három rövid gépi hangjelzéssel.** Ugyanakkor az **ARMED LED elkezd villogni,** jelezve a kilépési késleltetési idő lefelé számlálását.

A telepítő határozza meg a kilépési idő értékét, és azt, hogy ennek az időnek a múlását jelző gépi hang működjön, vagy nem.

A panel nem végzi el a rendszer élesztését, ha:

- **a panel nem áll készen a beélesztésre:** vannak speciálisan kijelölt zónák, amelyek nem sérthetők meg, miközben a rendszert élesztjük, és az egyik ilyen zónát megsértették a beélesztés ideje alatt - a panel jelzi a helyzetet **három hosszú hangjelzéssel.** Ilyen esetben az élesztés késleltetődik mindaddig, amíg az összes speciális zóna alaphelyzetben nem lesz (az 1-12 LED-ek fénye kialszik), és a rendszert újra élesztik. Ha a kijelölt zónák egyike megsértett (nyitott) marad (az 1 + 12 LED egyike bekapcsolva van, akkor például az ok az érzékelő hibája lehet), az élesztés csak a zóna megkerülés funkció elvégzése után lesz végrehajtható. (4-es funkció),
- **a bevitt felhasználói kód nem helyes** - **a vezérlő panel jelzi az eseményt két hosszú hangjelzéssel**
- **egy adott partícióban nincsenek élesíthető típusúnak kijelölt zónák** - **a vezérlő panel jelzi az eseményt két hosszú hangjelzéssel** (a felhasználói kód megfelel, és lehet végezni például a felhasználói funkciók meghívását).

Gyors beélesztés	[0] [#]
-------------------------	----------------

A [0] [#] nyomógomb-sorozat megnyomva a felhasználó a felhasználói kód begépelése nélkül, gyorsan beélesítheti a rendszert. A gyors beélesztés funkciót az üzembe helyez blokkolhatja. A beélesztést egyetlen érzékelő állapota sem befolyásolja, amelyet megsértettünk abban az időben. Az üzembe helyezhető felszerelhet egy speciális nyomógombot, hogy a rendszert gyorsabban beélesíthesse. (gyors élesztés esetén az eseménynaplóból nem derül ki, ki élesztette a rendszert)

Kikapcsolás és a riasztás törlése	[Felhasználói kód] [#]
--	-------------------------------

Amikor a rendszert élesztettük (az ARMED LED bekapcsolt állapotban van, vagy villog), vagy jelzi a riasztást (az ALARM LED villog), akkor csak egy parancsot tud a központ elfogadni - a rendszer kikapcsolását, vagy a riasztás törlését. A felhasználói kódot begépelve, megerősítve a [#], vagy a [*] nyomógombbal a rendszert hatástalaníthatjuk, vagy kikapcsolhatjuk csak a riasztást, attól függően, hogy milyen jogosultságú kóddal rendelkezünk. Ha a felhasználó - miközben begépelte a kódot - hibát követ el, akkor a [*] nyomógombot kell megnyomni, és a kódot újból be kell vinni.

A panel megerősíti a bevitelt három rövid hangjelzéssel és kikapcsolja az ALARM/ARMED LED-ek fényét.

A vezérlő panel nem kerül kikapcsolásra, vagy nem teszi lehetővé a riasztás törlését, ha:

- a felhasználói kód nem helyes,
- a felhasználói kód engedélyezési szintje nem teszi lehetővé a kikapcsolást (például az engedélyezési szint 3 vagy 9 - lásd a "Felhasználói funkciók"-at - "Új felhasználó").

Lehetőség van arra, hogy a riasztást töröljük a rendszer kikapcsolása nélkül, a „0” felhasználói kód jogosultsági szintjével rendelkezőnek. (pl.: szomszéd lekapcsolja a szirénázást, de nem hatástalaníthatja a rendszert.)

Ha a rendszert partíciókra osztottuk szét, akkor a riasztást csak abban a partícióban lehet törölni, amelyben a billentyűzet jelzi a riasztást (az ALARM LED világít).

Id zített beélesítés és kikapcsolás

A rendszer beélesítése és kikapcsolása végrehajtható a vezérlő-panelba integrált órával. Az üzembe helyezéssel beprogramozhatja a rendszer beélesítésének/kikapcsolásának pontos idejét, órát és percet. A beélesítés és a kikapcsolás minden nap egy meghatározott időben végrehajtható. A vezérlő-panel programozható úgy is, hogy a bekapcsolás automatikus legyen, és a kikapcsolást a felhasználó manuálisan végezze.

Rendszer-állapot telefonon keresztül

A CA 6 típusú vezérlő-panellel üzembe helyezett rendszer tulajdonosa ellenőrizheti szabványos telefonon keresztül (ha be van kötve a panelba!), hogy volt-e riasztás a rendszerben. Annak érdekében, hogy ezt megtudja, fel kell hívnia a berendezést és a vezérlő-panel válaszolni fog a beérkező telefonhívásra és tájékoztatja a hívót a rendszer állapotáról. A vezérlő-panel csak akkor válaszol a telefonhívásra, amikor a rendszer teljes beélesítése megtörtént.

Fogadva a hívást, a vezérlő-panel a következő jeleket küldi:

- **egy hangjelzés egy másodpercig** - ha az utolsó beélesítés óta nem volt riasztás;
- **hang-szintetizátoros üzenet** - ha a riasztás az utolsó órán belül jelentkezett (és van beépítve hangszintetizátor modul);
- **minden másodpercben öt rövid hangjelzés sorozat** - ha volt riasztás, de több mint egy órával ezelőtt.

A panel a hívásokat kétféle üzemmódban fogadhatja:

- **egyszeres hívási üzemmód** - a panel válaszol a bejövő hívásra a meghatározott számú csöngetés után (mintha üzenet rögzít lenne); és miután fogadta a hívást, a panel nem válaszol semmilyen további hívásra 5 perccen belül.
- **kettős hívási üzemmód** - a felhasználónak fel kell hívnia a panelt, és miután megszámolta a meghatározott számú, kicsöngési hangot (határozott hangjelzés egy másodpercig és szünet 4 másodpercig), leteszi a hallgatót, majd még egyszer felhívja (5 perccen belül), a panel válaszol azonnal a második hívásra.

Az üzembe helyezéssel programozza be, a vezérlő-panel hogyan válaszoljon a telefon-hívásra (a csöngetések száma, kettős hívás stb.).

A "TARTSD LENYOMVA" felhasználói funkciók

Ez a funkció rendelkezésre áll minden felhasználó részére (a felhasználói kód specifikálása nélkül). Ezek aktiválásához a funkcionális nyomógombot hosszabb ideig kell megnyomni.

A riasztási memória megtekintése

5

Az "5" nyomógombot lenyomva tartva, megjelenik a legtöbb riasztást kiváltó ok. Bármilyen nyomógombot megnyomva (kivéve a [*] nyomógombot, amely azonnal leállítja a riasztási memória áttekintését), megjelennek az elz legmemorizált riasztások kiváltó okai.

A panel három riasztási típust jelez ki:

- **zóna riasztások:** az 1 ... 8 LED egyike folyamatosan bekapcsolt állapotban van (betöréses lopások, pánik riasztások, tájékoztatások stb. attól függően, hogy a zónák funkcióit az üzembe helyezéssel hogyan állította be),
- **szabotázs a zónákban :** az 1 ... 8 LED egyike villog (a riasztások ezen típusa azt jelzi, hogy az érzékelő vagy alkatelem szétszerelésére tettek kísérletet, illetve hibás lett a vezetékezés),
- **a billentyűzetrel indított riasztások:** az 1 ... 8 LED-ek folyamatosan bekapcsolt állapotban vannak, miközben kettős dióda villog - egy az 1 ... 5 tartományban.

A LED-ek jelentése a következ :

- 1 - **t zjelzés** billenty zetr l indítva
- 2 - **kiegészít riasztás** billenty zetr l indítva
- 3 - **pánik riasztás** billenty zetr l indítva
- 4 - **szabotázsriasztás** a billenty zeti szabotázs kapcsolóról
- 5 - **három rossz felhasználói kód bevitel** riasztás

Az eltárolt hibák megtekintése

6

A funkció lehet vé teszi, hogy a panel felhasználója áttekintse a panel memóriájának naplójából rögzített, a rendszer hibás állapotaival kapcsolatos információkat.

A funkció aktiválásakor a POWER és a PHONE LED-ek bekapcsolnak és a TROUBLE LED villogni kezd. Ugyanakkor az 1 ... 8 LED-ek és az AB - AB LED-ek bekapcsolnak, jelezve a hiba típusát (lásd: a funkciót leíró CURRENT FAILURE CHECK -OUT-ot).

Bármelyik nyomógombot lenyomva, az el z leg érzékelt hibák kijelzésre kerülnek; a [*] nyomógomb törli a funkciót.

Az jelenlegi hiba ellen rzése

7

Amikor a vezérl -panel hibát érzékel (a TROUBLE LED villog), akkor a 7-es nyomógombot lenyomva tartva aktiválódik az aktuális hiba megtekintése funkció. Az aktiválással a TROUBLE LED és az aktuális hibát jelz LED-ek bekapcsolnak.

Bármelyik nyomógomb megnyomása leállítja a hiba megtekintési funkciót.

A LED jelentése a következ :

- 1 - **1. kimenet hibája**
- 2 - **2. kimenet hibája**
- 3 - **3. kimenet hibája**

- a jelz berendezés kapcsolatát megszüntettük (például a sziréna huzalát elvágtuk), vagy a kimenetet túlterheltük (rövidre zárt áramkör) - rendszerint szakszerviz kihívására van szükség.

4- AC elvesztése (230V~)

- a panelt korlátozott idej tápellátással szolgáló akkuval szerelték fel, ha az AC hálózat hibát jelezte a rendszer, amikor az AC hálózat egyébként az objektumban megvan, akkor ki kell hívni a szervizt. A megrendel a biztosítékok üzemállapotának ellen rzésével kontrolálhatja, hogy a központ megkapja-e a tápfeszültséget. A tápfeszültség hibájának kijelzését a telepít programozással késleltetheti, hogy a rövidebb áramszünetek ne okozzanak hibakeresési feladatokat azonnal.

5 – akkumulátor hiba

- a telep feszültsége túl alacsony (alacsonyabb, mint 12 V, a normál m kódési terhelés mellett). A helyzet több órán át fennállhat a ~230V hálózat csatlakoztatásának megszakadása után (vagy egy lemerült akku csatlakoztatása után). A telep töltési ideje függ a kapacitásától (a telepet körülbelül 350 mA-es egyenárammal töltheti a panel, a telep aktuális állapotának tesztelése 12 percnként történik automatikusan, így 12 percnként változhat a hibaállapot is.).

6 - billenty zeti tápellátási hiba

- jelzi a telepítési hibát; szervizelésre van szükség (a hiba a helyreállítás után a hiba memória megtekintése közben utólagosan visszanezhet).

7 - az óra elvesztése

- a hiba a panel ~230 V és akkus tápellátásának egy idej megsz nésével függ össze. A bels órát a 6-os felhasználói funkcióval lehet beállítani.

8 – távfelügyeleti hiba

- jelzi, hogy a panel nem tudott kommunikálni a távfelügyelet központjával, és az események a felügyelt területre nem érkeztek meg a központhoz.
Sürgősen szervizt kell hívni!

9 - nincs feszültség a telefonvonalon

- az üzenet jelzi, hogy az a telefon-vonal, amelyre a vezérlőpanelt csatlakoztattuk, megszakadt. Szintén jelezheti annak a telefonnak a hosszabb ideig felvett állapotát, amelyet ugyanahhoz a vonalhoz csatlakoztattuk hosszabb ideig, mint az üzembe helyezés által specifikált idő.

10 - a telefonvonal hibás - foglalt jel van a kommunikáció kezdetekor ,**11 - a telefonvonal hibás - nem hallatszik jel a kommunikáció kezdetekor,**

- a 10-es és a 11-es hibákat az okozza, ha telefon rendszer meghibásodott (nem hallatszik vonalhang a beemelésekor, vagy foglalt jel hallható a vonalhang helyett).

A 10-es és a 11-es hiba jelzése addig világítva marad, ameddig a következő eredményes telefonkapcsolat létre nem jön. A feltétel törölhető a Trouble Check-out (a hiba ellenőrzése) meghívásával és a [#] nyomógomb megnyomásával.

12 - a rendszer-memória hibája

- az üzenet megjelenik a rendszer szabálytalan processzor működésekor (ezt az erős elektromágneses interferencia állíthatja el villámlással) - a legtöbb esetben a szervizt ki kell hívni.

Bármelyik nyomógomb lenyomásával a funkciót megszakíthatjuk. Ha az üzembe helyezés beállítja az akusztikus hibajelzést, akkor a Trouble Check-out funkció aktiválásával a hiba hangjelzést kikapcsolhatjuk. (nem zavarja a fennálló hiba hangjelzése az akusztikusan egy térben tartózkodókat)

A csipogás be/kikapcsolása**8**

A funkció a felhasználónak azt a lehetőséget adja meg, hogy a csipogást be/ki kapcsolja (érzékelés jelzésének akusztikus kijelzése) a billentyűzet segítségével. A billentyűzet három rövid hangjelzése nyugtázza a csipogás jelzésének kikapcsolását. Négy rövid és egy hosszú hangjelzés nyugtázza a csipogás bekapcsolását.

Az üzembe helyezés dönti el, hogy melyik zónákban és melyik billentyűzetnél használható fel a csipogás az állapot kijelzésére.

A távfeljelzés**(*)**

A gomb tartós lenyomása bekapcsolja a szaggatott hanggal járó, távfeljelzéssel is kombinálható távfeljelzést -a billentyűzet segítségével-, mely kóddal törölhető.

Egyéb riasztás**(0)**

A riasztás célja függhet az aktuális szükségletektől. Például ez lehet egy vészhelyzeti orvosi segítség hívása, vagy szerviz hívása is. A riasztás közölhető távfeljelzéssel, hangbe mondással, vagy személyhívóval is.

A pánik riasztás**(#)**

A funkció aktiválja a pánik riasztást a billentyűzet segítségével. A riasztás közölhető távfeljelzéssel, hangbe mondással, vagy személyhívóval is.

A billentyűzettel aktivált funkciókat az üzembe helyezés blokkolhatja.

Felhasználói funkciók

Ha a **rendszer nem éles, és nem jelez semmilyen riasztást**, akkor a felhasználók a megfelelő jogosítási szinttel hozzáférhetnek különböző funkciókhoz a behatolásjel rendszer mindennapi m ködtetése közben.

A felhasználói funkciók aktiválásra kerülnek a **felhasználói kód bevitelével, és annak a [*] nyomógomb lenyomásával történ nyugtázásával** (és nem a [#] nyomógombbal, mint a rendszer élesítése/kikapcsolása esetében). A panel nyugtázza a m kódést az ALARM, az ARMED és a TROUBLE LED-ek egyidejűleg történ villogásával. Miután beléptünk a felhasználói funkciók üzemmódba, egy a kívánt funkciót kiválasztó számot kell beírni.

Felhasználói funkciók:

- | | |
|---|-------------|
| • felhasználói kód megváltoztatása | [kód][*][1] |
| • új felhasználó (új kód) | [kód][*][2] |
| • felhasználói kód törlése (kód) | [kód][*][3] |
| • zónák megkerülése (partíció) | [kód][*][4] |
| • a csendes élesített üzemmód bekapcsolása | [kód][*][5] |
| • a rendszer-óra programozása | [kód][*][6] |
| • MONO kapcsoló zóna bekapcsolva | [kód][*][7] |
| • BI kapcsoló zóna állapota be/ki | [kód][*][8] |
| • Tápellátás resetelése a "RESET hálózat" típusú kimeneteknél | [kód][*][9] |
| • Letöltési a funkció indítása (telepít programoz) | [kód][*][0] |

A *2 és a *3 funkciók rendelkezésre állnak, miután a partíció részére a mester felhasználói kódot bevittük.

A felhasználói kód megváltoztatása

[kód][*][1]

A funkció lehet vé teszi azon felhasználó kódjának megváltoztatását, aki aktiválta azt. A funkció meghívásával egy új kódot lehet bevinni és nyugtázni a [#] nyomógomb megnyomásával. A funkciórendelkezésre áll a mester felhasználó és azon felhasználók részére, akiknek az engedélyezési szintjei 1, 2, vagy 7.

Példa: változtassuk meg a felhasználói kódot [1234] -r l [7890]-ra.

[1234][*] - a "felhasználói funkció" üzemmód nyugtázása egy rövid hangjelzéssel, és az ALARM, az ARMED és a TROUBLE diódák villognak.

[1] - a "felhasználói kód megváltoztatás" -nak meghívása, ezt két rövid hangjelzés nyugtázza.

[7890][#] - az új kód számjegyeinek bevitele és nyugtázása négy rövid és egy hosszú hangjelzéssel.

Az új felhasználó

[kód][*][2]

A funkció csak a mester felhasználónak áll rendelkezésére. A mester új felhasználókkal b vítheti a rendszer használóit, hozzárendelve azokhoz egy felhasználói kódot, és meghatározva azok jogosultsági szintjét, partícióhoz rendelését.

Miután a funkciót meghívtuk, a panel vár az új felhasználó kódjának bevitelére (4 ... 6 számjegyek hosszban, amelyek után a [#] nyomógombot kell megnyomni), és amely után egy további számjegy (0 ... 9) határozza meg az új felhasználó jogosultsági szintjét, majd (1-3) begépelése meghatározza melyik partícióhoz rendeljük a kódot.

Ahogy az új felhasználókat hozzáadtuk a rendszerhez, a panel kijelöli az új, egymás utáni tárolóhelyeket azokhoz. A már programozott felhasználó számát egy zóna -LED villogása jelzi. Azon LED-ek közül, amelyek be vannak kapcsolva, jelzik az aktuális felhasználókat, amelyek kikapcsolt állapotban vannak - az üres felhasználók kódhelyeit mutatják (1 -8 és az AB-AB LED-ek a 9-12. felhasználót mutatják) Bármelyik partícióban maximálisan 12 felhasználó léptethet be (+1 a mester felhasználó).

A felhasználói kódok a következő funkciókka l/jogosultsági szintekkel rendelkezhetnek:

- 1 - minden funkció elérhet , kivéve a felhasználók hozzáadását és törlését,
- 2- az élesítési és kikapcsolási funkciók elérhet ek és megváltoztathatja a saját felhasználói kódját,
- 3 - az élesítési funkciók elérhet ek ugyanúgy, mint a kikapcsolási funkciók - a kikapcsolás azonban úgy, hogy a kikapcsoláshoz második alkalommal ugyanazt a felhasználói kódot használhatja fel
- 4 – Kényszerített nyitást jelz kód: az élesítési és kikapcsolási funkciók rendelkezésre állnak, de a rendszer kikapcsolása után a "DURESS - Kényszerített nyitás" üzenet küld a távfelügyeletnek. (ha be van oda kötve!)
- 5 - Aktiválja a mono típusú kimenetet (a kimenet használatát az üzembe helyez határozza meg)
- 6 – Bekapcsolja és kikapcsolja a bi típusú kimenetet (a kimenet használatát az üzembe helyez határozza meg)
- 7 - A rendszer részleges élesítése: a kód élesíti a rendszert egy zóna -csoport egyidej kiiktatásával (az üzembe helyez határozza meg a szerviz funkcióban), kivéve azt a kódot, amelynek ugyanaz az engedélyezést szintje, mint a 2. szint kód,
- 8 - az élesítés és a kikapcsolás elérhet a felhasználói kód megváltoztatásának lehet sége nélkül,
- 9 - Csak az élesítés áll rendelkezésre,
- 0 - Csak a riasztás törlésére áll rendelkezésre (nem hatástalaníthatja a rendszert).

A felhasználó törlése (kód)	[kód][*][3]
------------------------------------	--------------------

A funkció célja az, hogy töröljük az aktuális felhasználó kódját, érvénytelenítve a jogot a rendszer használatához. A funkció csak a mester felhasználó számára áll rendelkezésre.

Példa: a harmadik felhasználó felhasználói kódjának törlése (mester kód = 1234)

[1234][*] - a "felhasználói funkció" üzemmód aktiválása a mester felhasználó által,

[3] - a "kód törlése" funkció meghívása, a zóna -diódák jelzik a partíció felhasználóinak számát.

[3] - a törlendő kód kiválasztása; a kiválasztott kód LED -je villogni kezd

[#] - a kiválasztott felhasználói kód törlése; négy rövid és egy hosszabb gépi hangjelzés jelzi a funkció végét.

Miután kiválasztottuk a törölni kívánt felhasználói kód tárolójának számát, mikor is a kódhely jelz LED-je villog, a panel vár a törlés nyugtázására. Ha nem törölünk, akkor a [*] nyomógombot kell megnyomni, ha igen, akkor a [#] nyomógombot.

A zónák megkerülése	[kód][*][4]
----------------------------	--------------------

A funkció beállítja azt a zónát, amelyet megkerülünk annak érdekében, hogy bekapcsoljuk a rendszert a védett területen, vagy hogy átmenetileg letiltuk a hibásan működő érzékelőket.

Csak a kikapcsolt állapotú zónákat lehet megkerülni. Miután egy zónát megkerülésre kijelöltünk, a zóna LED-je villogni kezd. A zóna megkerült marad a következő kikapcsolásig, vagy a megkerülési funkció ismételt manuális elvégzéséig. A megkerülni kívánt zóna számát bevitethetjük a zóna számát jelző gomb megnyomásával, illetve a villogó LED számával, ha az nagyobb mint 12. (16 zónás a központ, de egy kezelőjén 12 zónáig lehet visszajeleztetni) A 10

... 16 számok bevihet két nyomógomb megnyomásával - az első a [*] nyomógomb (tizes), és ezután az egyes számjegyeket (0 ... 6) vihetjük be.

A zónák megkerülése („by-pass”-olása) a 255 eseményes naplófájlba kerül feljegyzésre!

Példa: a 3-as, az 5-ös és a 12-es sorok megkerülése (a mester felhasználói kód = 1234)

[1234][*] - a "felhasználói funkció" üzemmód aktiválása a mester felhasználó által,

[4] - a "partíció sor megkerülése" funkció meghívása,

[3] [5] - a 3-as és az 5-ös sor számának kiválasztása; a számok mindegyikének bevitele után a panel nyugtázza azt kettő rövid hangjelzéssel,

[*] [2] - a 12-es sorszám kiválasztása; a panel a bevitt kettő rövid hangjelzéssel nyugtázza,

[#] - az adatok nyugtázása, ugyanakkor kilépés a programozás funkcióból.

Mialatt a funkció aktív, a sorszám bevitele történik meg, a panel jelzi a zóna megkerülését két hangjelzéssel, és visszaállítását egy hangjelzéssel. Kettő hosszú gépi hangjelzés jelenti azt, hogy a zóna egy másik partícióhoz tartozik, vagy beélesített, és a megkerülése nem lehetséges.

A funkció csak az 1-es engedélyezési szinttel rendelkező mester felhasználónak áll rendelkezésére.

A csendes élesített üzemmód

[kód][*][5]

A csendes élesített üzemmódban a riasztások kijelzése csak a billentyűzeten történik, és egy üzenet elküldésével a megfigyelési állomásra. Az üzembe helyezés határozza meg, hogy a csendes élesített üzemmód aktív-e a teljes védett területen, vagy ha az csak egy kiválasztott területen aktív, akkor a nem aktív zónák kiiktatásra kerülnek.

A funkció nem áll rendelkezésre az 5-ös, 6-os és a 0-ás jogosultsági szinttel rendelkező felhasználók számára.

Az idő beállítása

[kód][*][6]

A funkció engedélyezi a panel órájának beállítását. A programozási eljárás a következő:

- HOURS (óra), MINUTES (perc), elfogadás ([H][H][M][M][#]),

- DAY (nap), MONTH (hónap), elfogadás ([D][D][M][M][#]),

- YEAR (év) # elfogadás.

Lehetséges van a funkció befejezésére gyorsabban akár az idő, vagy a dátum beprogramozása után, a [#] nyomógombnak a kétszeri lenyomásával.

A funkció csak az 1-es engedélyezési szinttel rendelkező mester felhasználónak áll rendelkezésére.

A MONO kapcsoló

[kód][*][7]

A funkció célját az üzembe helyezés határozza meg. Az például aktiválhat elektromos zárat, csengőt, jelzőlámpákat, vagy bármilyen más berendezést. A funkció használata megegyezik az 5-ös engedélyezési szint felhasználói kód használatával, és az események naplójában, mint "kilépés/belépés" kerül rögzítésre.

A funkció nem áll rendelkezésre az 5-ös, 6-os és a 0-ás engedélyezési szinttel rendelkező felhasználók számára.

A BI kapcsoló

[kód][*][8]

A funkció használatát az üzembe helyezés határozza meg. Az aktiválhatja a külső megvilágítást, vagy bármilyen más elektromos berendezést.

A funkció csak az 1-es engedélyezési szinttel rendelkező mester felhasználónak áll rendelkezésére.

A tápellátás resetelése	[kód][*][9]
--------------------------------	--------------------

A funkciót speciális érzékeléssel használjuk, ezek egyedi be/kikapcsoló memóriával rendelkeznek, amelyet törölhetünk a hálózat lekapcsolásával (például a füstérzékelő, üvegtörés jelző, rezgésérzékelő). A funkció átmenetileg megszakítja az ilyen érzékelő tápellátását.

A funkció csak az 1-es engedélyezési szinttel rendelkező mester felhasználónak áll rendelkezésére.

A letöltés indítása	[kód][*][0]
----------------------------	--------------------

A funkció a mester felhasználó és az 1-es jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó által aktiválható. Ez elindítja a panel - PC kapcsolatot engedélyezését.

A funkció aktiválásakor a panel lehetővé teszi összekapcsolását a szerviz -számítógéppel. Ha a panel nem képes első alkalommal az összekapcsolódásra, akkor kísérletet tesz további négy alkalommal a csatlakozás létrehozására. A letöltési folyamat alatt a telefonvonal foglalt lesz. A programozó átmenetileg felszabadítja a telefonvonalat, felfüggesztve a letöltést, és bizonyos idő elteltével kísérletet tesz újra létrehozni a csatlakozást, hogy folytassa az adatátvitelt. Az üzembe helyezés tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy ne vegyék fel a kicsörgő telefonvonalat, így lehetővé téve az letöltést, és az átvitel helyes befejezését.

A behatolásjelző rendszer mechanikai megbízhatósága, vakriasztások elkerülése

A behatolásjelző rendszer olyan alkotó elemekből áll, amelyeknek megbízhatósága létfontosságú a megkívánt védelem hatékonysága szempontjából. A rendszer elemeit különböző külső hatások érik, például az időjárási körülmények (külső jelző berendezések), villámlás, statikus kisülések (légkábeles telefonvonalak, villamos hálózatok, külső jelző berendezések), mechanikai sérülések (billentyűzetek, érzékelők). Csak a rendszeresen elvégzett rendszertesztelés biztosítja a magas szintű betöréssel szembeni védelmet és a tűzvédelmet.

A vezérlő panelt számos védelemmel szerelték fel, és az automatikus diagnosztikai funkciók tesztelik a rendszer megbízhatóságát. A vezérlő panel jelzi a hiba érzékelését a billentyűzeten a TROUBLE LED bekapcsolásával. **A hibajelzés okainak elhárításáról azonnal gondoskodni kell - ha szükséges, akkor a telepítőt kell konzultálni.**

Szükséges, hogy a rendszer megbízhatóságát **időközönként teszteljük**. Annak érdekében, hogy ezt megtegyük - ellenőrizzük minden egyes érzékelőt, hogy képes-e jelezni a zóna megsértését, ellenőrizzük, hogy a látómezőjüket nem fedik-e le, blokkolja-e valami, ha a védett ablakok, ajtók stb. megsértését érzékelik. Szintén szükséges a jelző berendezések és a telefonos hangbemondó, kommunikátor rendszerek ellenőrzése.

Az üzembe helyezés megadja a speciális módszereket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a rendszert ellenőrizni. Az üzembe helyezés utáni rendszeres időközönként végzett rendszerkarbantartás -a telepítő cég által- rendkívül javasolt, minősített rendszereknél kötelező lehet a biztosítók elvárásának megfelelően. A felhasználó legfontosabb érdeke a nem várt rendkívüli események korai jelzése, és a megfelelő intézkedések kidolgozása.

Létfontosságú, hogy legyenek képesek a riasztások okainak értelmezésére, meghatározni annak forrásait, amely információkat a billentyűzetről kaphat, és végrehajthasson olyan tevékenységeket, mint például a kiürítés megszervezése.

A rendszer „vakon” riaszthat a **hőmozgásokra**, (fűtés, hirtelen bekapcsolódó ventilátorok, klíma berendezések), **a kisállatok, bogarak mozgására**, (egér, macska,

A programozható kimenet3 funkciója..... aktiválja a

A programozható kimenet4 funkciója..... aktiválja a

A hangmodul be van építve.....

Hangüzenet küldése: próbálkozás száma ... sorba állítás....						
Hangüzenet:.....				rendszer		Üzenet 2 x bemondva
név		tel. száma		1	2	
1						
2						
3						
4						

Az üzenetküldés be van kapcsolva.....

Automatikus élesítés1 bekapcsol... óra... perckor kikapcsol... óra... perckor élesíti a... .. -t.

Automatikus élesítés2 bekapcsol... óra... perckor kikapcsol... óra... perckor élesíti a..... -t.

Automatikus élesítés3 bekapcsol... óra... perckor kikapcsol... óra... perckor élesíti a..... -t.

Automatikus élesítés4 bekapcsol... óra... perckor kikapcsol... óra... perckor élesíti a..... -t.

Rendszer idők:

Önnek vansec ideje elhagyni a védett1 területet.

Önnek vansec ideje elhagyni a védett2 területet.

Önneksec ideje van belépni azzónán keresztül a védett1 területre.

Önneksec ideje van belépni azzónán keresztül a védett2 területre.

A kültéri hang-fényjelző riasztáskor jelzést ad..... percen keresztül.

SZÓTÁR

Csendes élesítés: a riasztóközpont olyan élesítését jelenti, amikor riasztáskor a hangot vagy fényt adó kimenetek nem lesznek majd aktívak, csak a kijelzőn olvasható le a riasztás ténye és/vagy a telefonos hívás indul el.

Élesítés: A riasztóközpont olyan állapotba hozása, amikor az érzékelőkből érkező jelekre a központ riasztással válaszol.

Gyors beélesítés: a riasztó rendszer egy vagy két gombbal történő élesítését jelenti. Ennél az élesítési módnál nincs szükség egy kód ismeretére.

Hatástalanítás: a riasztóközpontok olyan állapotba hozása a tápfeszültség elvétele nélkül, amikor csak a szabotázs jelek okoznak riasztást, az érzékelőkből érkező jelek viszont nem. Csak ebben az állapotban lehetséges a riasztóközpontok programozása vagy beállítása. A hatástalanítást csak a tulajdonos vagy annak megbízottjai tudják elvégezni a saját kódjaik, kulcsaik használatával, amennyiben a telepítés során a telepítő által használt kódokat megváltoztatták, ami erősen ajánlott.

Kezelő: más néven tasztatúra vagy billentyűzet, melynek segítségével adatokat lehet továbbítani egy adatfeldolgozó eszközhöz, például egy riasztóközpontoz, valamint néhány fejlettebb típusnál a visszaküldött információk olvashatók le.

Késleltetés: élesítés utáni vagy riasztás előtti időegység. Ennek letelte után lépnek érvénybe az említett funkciók, ha ez be van állítva.

Kilépési idő: élesítési kód beütése és az összes zóna élesedése között eltelt idő. Az így megjelölt zónák a teljes élesedésig nem okoznak riasztást.